



# Ecoline - LED 8 792 3.5/6 Anbauleuchte luminaire

Schutzart - Protection IP 65  
Schutzklasse - Safety Class I - Classe I



## MONTAGE ANLEITUNG Mounting instructions NOTICE DE MONTAGE




WILLY MEYER & SOHN GMBH & CO.KG  
LICHTTECHNISCHE SPEZIALFABRIK  
Stemmesiepener Weg 5 • D-58675 Hemer

### LED - Anbauleuchte MONTAGEHINWEISE


Anschluß der Leuchte nach VDE 0100.  
Anbauleuchte für ungeschützte Anlagen.  
Befestigungswinkel auf dem Montagegrund  
befestigen.

Leuchte ist geeignet für die Montage  
auf normal entflammaren Baustoffen.  
Vor dem Öffnen der Leuchte Netzspannung  
trennen !

Beide Klemmstücke abschrauben (Skizze **1**).  
Polycarbonatabdeckung heraushebeln  
(Skizze **3**). Montageblech durch Lösen der  
Rastfedern herausnehmen. Zuleitung durch  
Kabelverschraubung führen (unbedingt dem  
Kabel angepassten Dichtungseinsatz  
der Verschraubung auswählen, Dichtung  
muss eng am Kabel anliegen!), elektrischen  
Anschluss vornehmen. Montageblech  
einsetzen. Darauf achten, dass keine Adern  
beschädigt werden. Polycarbonatabdeckung  
längsseitig in die Dichtungsnut einlegen und  
auf der gegenüberliegenden Seite in die Nut  
einrasten. Klemmstücke aufschrauben und  
mit 4,5 Nm anziehen.



Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen  
Schutzabdeckungen betrieben werden.  
Leuchte Gewicht Windangriffsfläche  
8 792 3.6 4,2 kg 0,081 m<sup>2</sup>  
In Strahlrichtung den Mindestabstand zu  
angestrahlten Flächen einhalten !




Nicht in die Lichtquelle schauen !

Die Leuchte sollte so positioniert werden,  
dass ein längeres Starren in die Leuchte in  
einem Abstand näher als 3,6 m nicht zu  
erwarten ist.


### LED - luminaire MOUNTING INSTRUCTIONS

Connection of light fitting in compliance  
with prevailing regulations in your country.  
Luminaire for non-protected outdoor  
installation. Fix the bracket to the surface  
on which the luminaire is to be mounted.  
Luminaire is suitable for mounting on  
normal inflammable surfaces.  
Disconnect from power supply before  
opening luminaire.

Unscrew and remove the two clamping  
plates (sketch **1**). Prize out the polycarbonate  
cover (sketch **3**). Remove the gear tray by  
bending the catch springs.  
Insert cable through cable gland (choose  
the correct gasket for the cable being used).  
The gasket must fit tightly around the cable!,  
make electrical connection. Insert gear tray.  
Make sure that wires are not damaged.  
Put the polycarbonate cover into the gasket  
groove lengthwise and snap it into the  
groove on the opposite side.  
Tighten the two clamping plates them  
with 4,5 Nm.



Luminaire may only be operated when all  
protective covers are in place.  
Type Weight projected area  
8 792 3.6 4,2 kg 0,081 m<sup>2</sup>  
Ensure that the minimum spacing between  
luminaire and illuminated surface is  
observed.



Do not stare at the light source !

The luminaire should be positioned so that  
prolonged staring into the luminaire at a  
distance closer than 3,6 m is not expected.

### Luminaire LED NOTICE DE MONTAGE

Le raccordement du projecteur doit être  
réalisé selon les normes en vigueur dans le  
pays d'installation.

Le projecteur est prévu pour des installations  
en extérieur non protégées.

Il convient au montage sur des matériaux  
normalement inflammables.

Installer solidement les pattes de fixation sur  
le support portant le projecteur en respectant  
l'écartement requis soit la longueur du  
luminaire hors fixations. Avant d'ouvrir le  
projecteur, veuillez à le déconnecter du  
réseau. Afin d'ouvrir le projecteur, dévisser  
les deux pattes d'extrémité (dessin **1**).  
Retirer la vasque en polycarbonate en faisant  
levier avec un tournevis (dessin **3**).


Retirer la platine en débloquent les ressorts  
de verrouillage en extrémité. Faire passer le  
câble dans le presse étoupe (utiliser le joint  
correspondant au câble installé).

Le joint doit être ajusté au plus juste autour  
du câble). Connecter le câble d'alimentation  
au bornier d'entrée. Le câble d'alimentation  
doit être impérativement un câble multibrins.

En cas de câblage en câble rigide,  
l'étanchéité ne saurait être efficace et toute  
garantie serait de fait non applicable.

Insérer la platine en la bloquant  
correctement à l'aide des ressorts en  
extrémité. Bien faire attention à ce qu'aucun  
fil électrique ne soit endommagé ou ne  
viennne être coincé entre la platine et le corps  
de l'appareil. Positionner la vasque en  
polycarbonate dans le sens de la longueur  
dans les rainures du joint et encliqueter en  
appuyant sur le côté opposé.




Veuillez à ce que le côté dépoli soit côté  
façade. Visser les deux pattes d'extrémité et  
serrer à 4,5 Nm.



L'appareil ne doit être utilisé qu'avec toutes  
les protections usuelles et normatives.


Référence Poids Prise au vent  
8 792 3.6 4,2 kg 0,1 m<sup>2</sup>

Bien respecter la distance minimum  
d'éloignement par rapport aux surfaces  
éclairées.

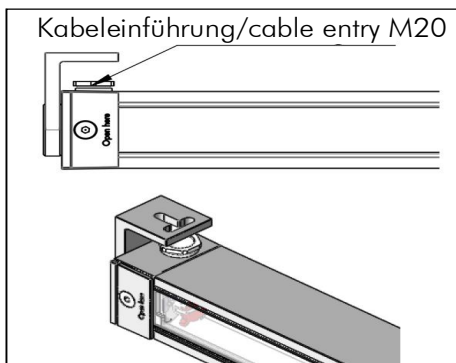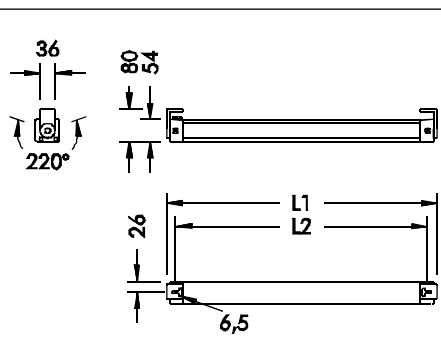


LED-puissance	Longueur totale en mm	Distance de fixation L2 mm
15 x 2,5 W (37,5 W)	1562	1515


Skizze **1**  
sketch **1**  
dessin **1**

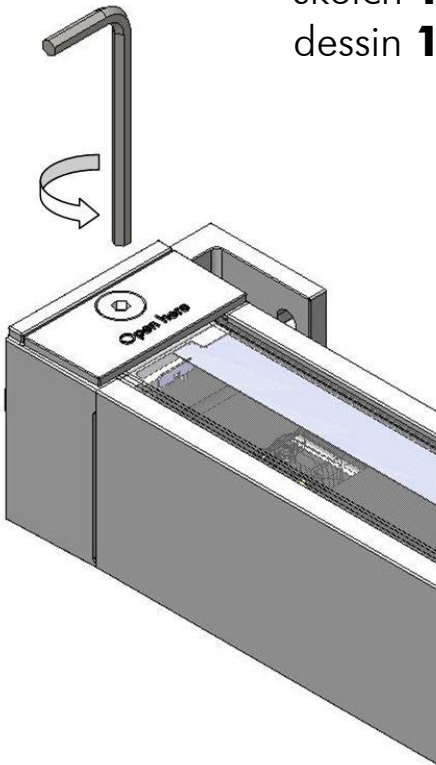

Skizze **2**  
sketch **2**  
dessin **2**

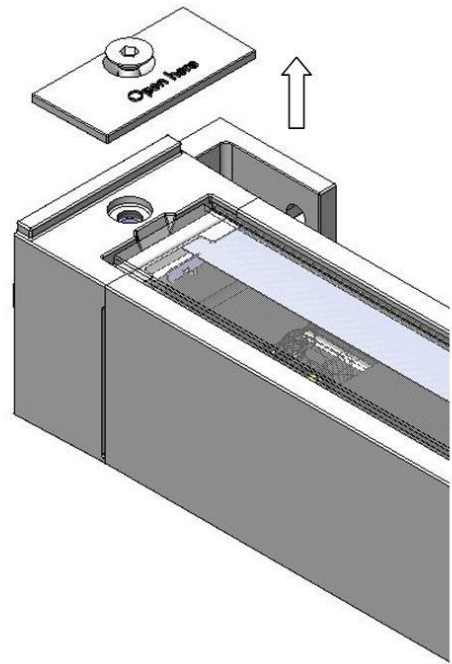

Skizze **3**  
sketch **3**  
dessin **3**

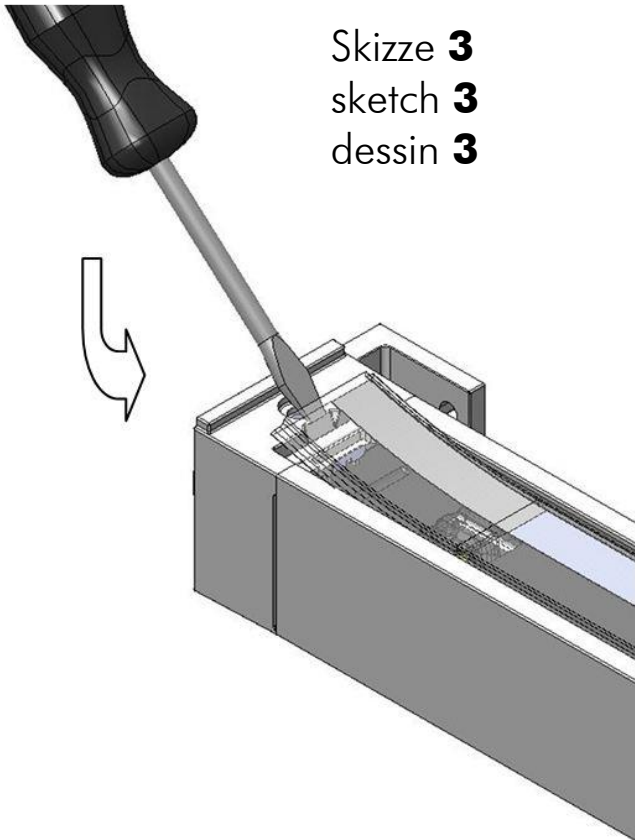

Skizze **4**  
sketch **4**  
dessin **4**

