



8 886 0.. 10

Superlight LED 2 8 886 0.. 010  
8 886 0.. 040  
8 886 0.. 050  
8 886 0.. 110  
8 886 0.. 140  
8 886 0.. 150

Schutzart - Protection IP 67  
Schutzklasse - Safety Class I



MONTAGE  
ANLEITUNG  
Mounting  
instructions




WILLY MEYER & SOHN GMBH & CO.KG  
LICHTTECHNISCHE SPEZIALFABRIK  
Stemmesiepenener Weg 5 • D-58675 Hemer

LED-Leuchte.

#### MONTAGEHINWEISE

Anschluß der Leuchte nach VDE 0100.  
Scheinwerfer für ungeschützte Anlagen.  
Leuchte ist geeignet für die Montage auf  
normal entflammaren Baustoffen.  
Vor dem Öffnen der Leuchte Netzspannung  
trennen !  
Rahmen durch Lösen der vier hinteren Schrauben  
vom Gehäuse nehmen.  
Netzanschlußleitung 10 cm abmanteln und  
durch die Kabelverschraubung führen,  
dabei passenden Dichtungssatz (Lieferumfang)  
wählen.  
Nach dem elektrischen Anschluss Rahmen  
mit Glas aufsetzen und Schrauben gleichmäßig  
über Kreuz anziehen:  
Drehmoment: 3,6 Nm.  
Leuchte ausrichten und Schrauben am Bügel  
ebenfalls mit 3,6 Nm anziehen.  
Zusätzliche Gewindestifte (A) zur Sicherung der  
eingestellten Ausrichtung mit 3,6 Nm anziehen.  
Das Glas ist ein Einscheiben-Sicherheits-Hartglas.




Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen  
Schutzabdeckungen betrieben werden.

Leuchte	Gewicht	Windangriffsfläche
8 886 0.. ...	3,0 kg	0,047 m <sup>2</sup>



Die in dieser Leuchte eingebaute  
Lichtquelle darf nur durch den  
Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine  
ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden.


In Strahlrichtung den Mindestabstand zu  
angestrahlten Flächen einhalten !



LED outdoor luminaire.

#### MOUNTING INSTRUCTIONS

Connection of light fitting in compliance with the  
prevailing regulations in your country.  
Luminaire for non-protected outdoor installation.  
Luminaire is suitable for mounting on  
normal inflammable surfaces.  
Disconnect from power supply before opening  
light fitting.  
Remove front frame from housing by loosening  
the 4 rear screws.  
Remove the sheathing from the last 10 cm  
of cable and pass cable through cable gland.  
Take care to use the correct gasket to suit the  
diameter of cable being used. Set of gaskets  
supplied with luminaire. After making electrical  
connection, place front frame with glass onto  
housing and tighten the screws crosswise and with  
3,6 Nm torque. Aim luminaire and tighten the  
screws in the mounting bracket with 3,6 Nm.  
Additional grub screws (A) should be tightened  
with 3,6 Nm torque to ensure that aimed position  
is maintained. The glass is tempered safety glass.




Luminaire may be operated only if all protective  
covers are in place.

Part number	Weight	Projected area
8 886 0.. ...	3,0 kg	0,047 m <sup>2</sup>



The light source contained in this  
luminaire shall only be replaced by  
the manufacturer or his service agent or a similar  
qualified person.


Ensure that the minimum distance between  
luminaire and illuminated surface is observed.




#### Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten / Maximum loading of automatic circuit breakers

Sicherungsautomat / automatic circuit breaker type:  
Kabelquerschnitt [mm<sup>2</sup>] / cable cross section [mm<sup>2</sup>]:  
Anzahl Leuchten / number of luminaires:


C16	B16
1,5	1,5
53	31

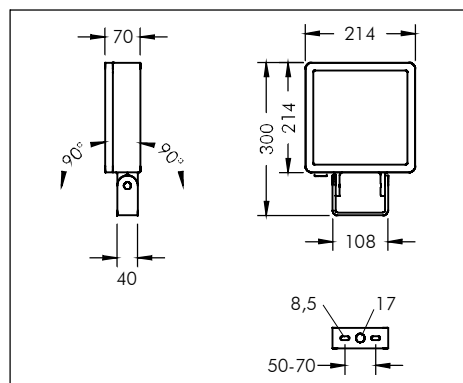

8 886 0.. 40

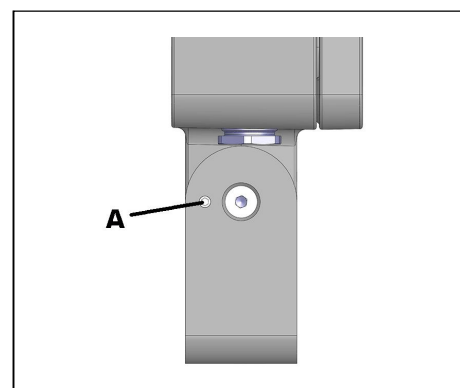

8 886 0.. 50

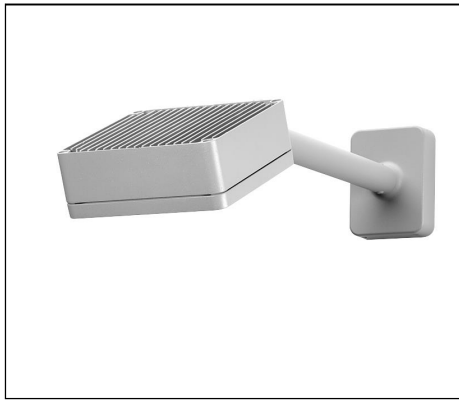

Superlight LED 2 8 886 1.. 010  
mit Ausleger 8 886 1.. 040  
8 886 1.. 050  
8 886 1.. 110  
8 886 1.. 140  
8 886 1.. 150

Schutzart - Protection IP 65  
Schutzklasse - Safety Class I



## MONTAGE ANLEITUNG Mounting instructions




WILLY MEYER & SOHN GMBH & CO.KG  
LICHTTECHNISCHE SPEZIALFABRIK  
Stemmessiepenener Weg 5 • D-58675 Hemer

LED-Leuchte.

LED outdoor luminaire.

### MONTAGEHINWEISE

Anschluß der Leuchte nach VDE 0100.  
Scheinwerfer für ungeschützte Anlagen.  
Leuchte ist geeignet für die Montage auf  
normal entflammaren Baustoffen.  
Vor dem Öffnen der Leuchte Netzspannung  
trennen !  
Gewindestifte an der Wanddose lösen und  
Montagedose entnehmen.  
Montagedose am Montageort anbringen.  
Hinweisschild "UNTEN" in der Montagedose gilt für  
normale Gebrauchslage der Leuchte (wie Abb.).  
Elektrischen Anschluss vornehmen.  
Auf richtigen Sitz der elektrischen Zuleitung  
in den Dichtungen achten !  
Der Erdleiteranschluß muss an der freien  
Kopfkontaktklemme erfolgen.  
Beim Aufsetzen der Leuchte auf die Montagedose  
elektrische Verbindung durch Stecker herstellen.  
Gewindestifte mit 4,5 Nm anziehen.  
Leuchte ausrichten und Schrauben am Bügel mit  
3,6 Nm anziehen.  
Zusätzliche Gewindestifte (A) zur Sicherung der  
eingestellten Ausrichtung mit 3,6 Nm anziehen.  
Das Glas ist ein Einscheiben-Sicherheits-Hartglas.




Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen  
Schutzabdeckungen betrieben werden.

Leuchte	Gewicht	Windangriffsfläche
8 886 1.. ...	4,0 kg	0,067 m <sup>2</sup>





Die in dieser Leuchte eingebaute  
Lichtquelle darf nur durch den  
Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine  
ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden.  
In Strahlrichtung den Mindestabstand zu  
angestrahlten Flächen einhalten !



### Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten / Maximum loading of automatic circuit breakers

Sicherungsautomat / automatic circuit breaker type:  
Kabelquerschnitt [mm<sup>2</sup>] / cable cross section [mm<sup>2</sup>]:  
Anzahl Leuchten / number of luminaires:

C16	B16
1,5	1,5
53	31

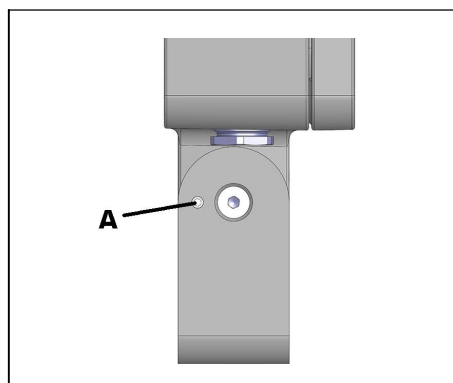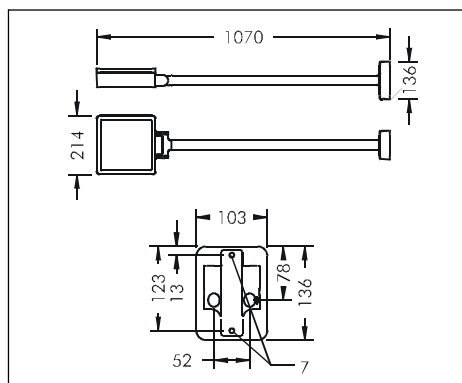

8 886 1.. 1.. ( DALI )

### DALI dimmbare Leuchten:

Steueradern für die Dimmung gemäß  
Klemmenbeschriftung anschließen.  
Die DALI-Steuerleitung ist gegenüber der  
Netzleitung basisoliert.

### DALI dimmable luminaire:

Connect the wires for the dimming system  
according to the marking on the terminal block.  
The DALI control wire is equipped with basic  
insulation against the power supply cables.

Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine  
beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchte  
ausschließlich vom Hersteller, seinem  
Servicevertreter oder einer vergleichbaren  
Fachkraft ausgetauscht werden.

To avoid danger of electrical shock, any damaged  
exterior flexible cable should be changed only by  
the manufacturer, his technical representative or  
other specialised technical personnel.